

# INSTRUCTIONS GENERALES D'EXPLOITATION DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE


- SITE : \_\_\_\_\_

## INSTALLATION D'EXTINCTION AUTOMATIQUE

### Alpha E2/6

**En cas d'alarme** (signalisations rouges) :

- Acquitter le signal sonore,
- Identifier la zone concernée,
- Prévenir le responsable de sécurité et appliquer les consignes.
- Après **disparition de la cause d'alarme**, procéder au réarmement en composant (bip sonore) :
  - « **AB (\*)**, **A, B, A, B, AB** » puis en actionnant la touche « REARMEMENT » ;
  - finalement, remettre en état l'installation.

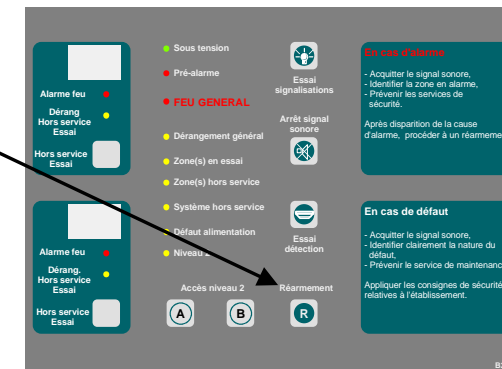

(\*) : AB signifie qu'il faut exercer une pression simultanée.

**En cas de défaut** (signalisations jaunes) :

- Acquitter le signal sonore,
- Identifier clairement le défaut,
- Prévenir le service d'entretien de l'établissement.

**Service de sécurité** : \_\_\_\_\_

**tel** : \_\_\_\_\_

**Service d'entretien** : \_\_\_\_\_

**tel** : \_\_\_\_\_

**Service de maintenance** : \_\_\_\_\_

**tel** : \_\_\_\_\_

**Signification des défauts extinction** : **1** – défaut de la ligne des dispositifs d'ouverture des vannes ; **2** – défaut de la ligne des dispositifs évacuation/émission ; **3** – défaut de la ligne des déclencheurs manuels d'extinction ; **4** – défaut de la ligne de passage gaz ; **5** – défaut de la ligne de défaut pression/pesée ; **6** – défaut alimentation extérieure ; **7** – défaut pression/pesée.