NOTICE TECHNIQUE UTILISATEUR

MODULE DE CONTRE-SOCLE
R05

Le relais de socle R05 est un circuit imprimé qui se place en fond de socle S05 sous le connecteur comme indiqué ci-dessous.
R05 gère un relais pour la commande d'organes externes. Il met à disposition une sortie Normalement Ouverte (ci-dessous indiquée NO) et une sortie Normalement Fermée (ci-contre indiquée NF). Ces contacts sont libres de potentiel.
R05 est piloté par la sortie Indicateur d'Action de la tête de détection.
R05 n'empêche pas l'utilisation de l'indicateur d'action déporté IND05.

Caractéristique électriques :

- Tension d'Alimentation : 10Vdc à 28Vdc ;
- Consommation en veille < 100µA
- Consommation Relais au travail :
  - Indicateur externe non raccordé : <12mA @24Vdc
  - Indicateur externe raccordé : <8mA @24Vdc
- Courant admissible dans les contacts :2A@30Vdc sur charge résistive.

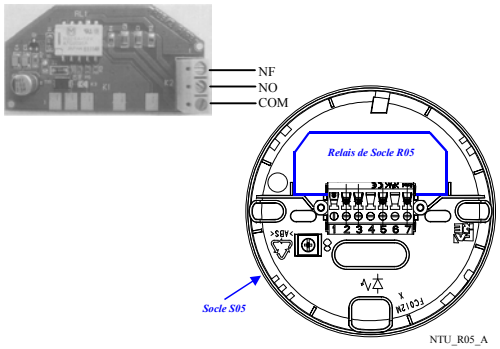

NOTICE TECHNIQUE UTILISATEUR

MODULE DE CONTRE-SOCLE
R05

Le relais de socle R05 est un circuit imprimé qui se place en fond de socle S05 sous le connecteur comme indiqué ci-dessous.
R05 gère un relais pour la commande d'organes externes. Il met à disposition une sortie Normalement Ouverte (ci-dessous indiquée NO) et une sortie Normalement Fermée (ci-contre indiquée NF). Ces contacts sont libres de potentiel.
R05 est piloté par la sortie Indicateur d'Action de la tête de détection.
R05 n'empêche pas l'utilisation de l'indicateur d'action déporté IND05.

Caractéristique électriques :

- Tension d'Alimentation : 10Vdc à 28Vdc ;
- Consommation en veille < 100µA
- Consommation Relais au travail :
  - Indicateur externe non raccordé : <12mA @24Vdc
  - Indicateur externe raccordé : <8mA @24Vdc
- Courant admissible dans les contacts :2A@30Vdc sur charge résistive.

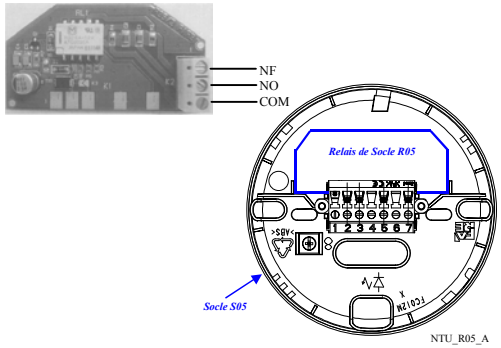

NOTICE TECHNIQUE UTILISATEUR

MODULE DE CONTRE-SOCLE
R05

Le relais de socle R05 est un circuit imprimé qui se place en fond de socle S05 sous le connecteur comme indiqué ci-dessous.
R05 gère un relais pour la commande d'organes externes. Il met à disposition une sortie Normalement Ouverte (ci-dessous indiquée NO) et une sortie Normalement Fermée (ci-contre indiquée NF). Ces contacts sont libres de potentiel.
R05 est piloté par la sortie Indicateur d'Action de la tête de détection.
R05 n'empêche pas l'utilisation de l'indicateur d'action déporté IND05.

Caractéristique électriques :

- Tension d'Alimentation : 10Vdc à 28Vdc ;
- Consommation en veille < 100µA
- Consommation Relais au travail :
  - Indicateur externe non raccordé : <12mA @24Vdc
  - Indicateur externe raccordé : <8mA @24Vdc
- Courant admissible dans les contacts :2A@30Vdc sur charge résistive.

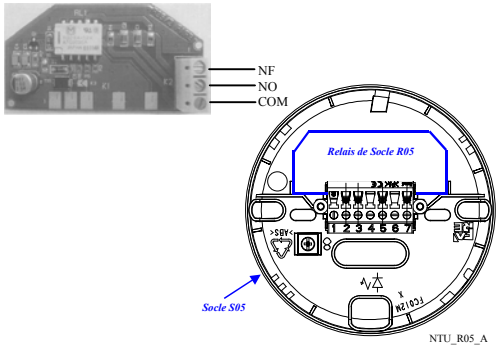

NOTICE TECHNIQUE UTILISATEUR

MODULE DE CONTRE-SOCLE
R05

Le relais de socle R05 est un circuit imprimé qui se place en fond de socle S05 sous le connecteur comme indiqué ci-dessous.
R05 gère un relais pour la commande d'organes externes. Il met à disposition une sortie Normalement Ouverte (ci-dessous indiquée NO) et une sortie Normalement Fermée (ci-contre indiquée NF). Ces contacts sont libres de potentiel.
R05 est piloté par la sortie Indicateur d'Action de la tête de détection.
R05 n'empêche pas l'utilisation de l'indicateur d'action déporté IND05.

Caractéristique électriques :

- Tension d'Alimentation : 10Vdc à 28Vdc ;
- Consommation en veille < 100µA
- Consommation Relais au travail :
  - Indicateur externe non raccordé : <12mA @24Vdc
  - Indicateur externe raccordé : <8mA @24Vdc
- Courant admissible dans les contacts :2A@30Vdc sur charge résistive.

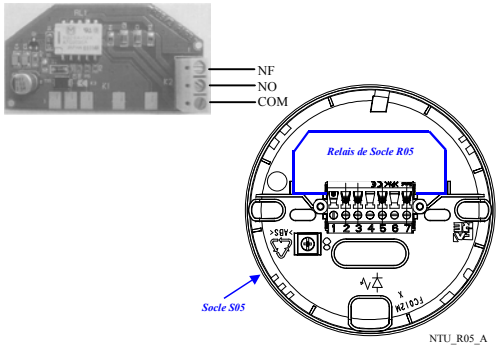

NOTICE TECHNIQUE UTILISATEUR

MODULE DE CONTRE-SOCLE
R05

Le relais de socle R05 est un circuit imprimé qui se place en fond de socle S05 sous le connecteur comme indiqué ci-dessous.
R05 gère un relais pour la commande d'organes externes. Il met à disposition une sortie Normalement Ouverte (ci-dessous indiquée NO) et une sortie Normalement Fermée (ci-contre indiquée NF). Ces contacts sont libres de potentiel.
R05 est piloté par la sortie Indicateur d'Action de la tête de détection.
R05 n'empêche pas l'utilisation de l'indicateur d'action déporté IND05.

Caractéristique électriques :

- Tension d'Alimentation : 10Vdc à 28Vdc ;
- Consommation en veille < 100µA
- Consommation Relais au travail :
  - Indicateur externe non raccordé : <12mA @24Vdc
  - Indicateur externe raccordé : <8mA @24Vdc
- Courant admissible dans les contacts :2A@30Vdc sur charge résistive.

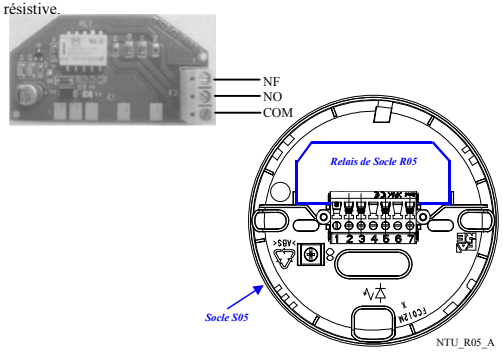

NOTICE TECHNIQUE UTILISATEUR

MODULE DE CONTRE-SOCLE
R05

Le relais de socle R05 est un circuit imprimé qui se place en fond de socle S05 sous le connecteur comme indiqué ci-dessous.
R05 gère un relais pour la commande d'organes externes. Il met à disposition une sortie Normalement Ouverte (ci-dessous indiquée NO) et une sortie Normalement Fermée (ci-contre indiquée NF). Ces contacts sont libres de potentiel.
R05 est piloté par la sortie Indicateur d'Action de la tête de détection.
R05 n'empêche pas l'utilisation de l'indicateur d'action déporté IND05.

Caractéristique électriques :

- Tension d'Alimentation : 10Vdc à 28Vdc ;
- Consommation en veille < 100µA
- Consommation Relais au travail :
  - Indicateur externe non raccordé : <12mA @24Vdc
  - Indicateur externe raccordé : <8mA @24Vdc
- Courant admissible dans les contacts :2A@30Vdc sur charge résistive.

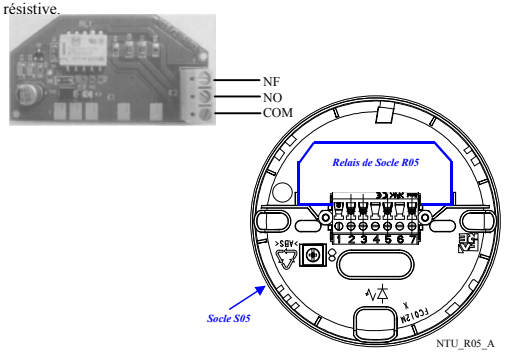

NOTICE TECHNIQUE UTILISATEUR

MODULE DE CONTRE-SOCLE
R05

Le relais de socle R05 est un circuit imprimé qui se place en fond de socle S05 sous le connecteur comme indiqué ci-dessous.
R05 gère un relais pour la commande d'organes externes. Il met à disposition une sortie Normalement Ouverte (ci-dessous indiquée NO) et une sortie Normalement Fermée (ci-contre indiquée NF). Ces contacts sont libres de potentiel.
R05 est piloté par la sortie Indicateur d'Action de la tête de détection.
R05 n'empêche pas l'utilisation de l'indicateur d'action déporté IND05.

Caractéristique électriques :

- Tension d'Alimentation : 10Vdc à 28Vdc ;
- Consommation en veille < 100µA
- Consommation Relais au travail :
  - Indicateur externe non raccordé : <12mA @24Vdc
  - Indicateur externe raccordé : <8mA @24Vdc
- Courant admissible dans les contacts :2A@30Vdc sur charge résistive.

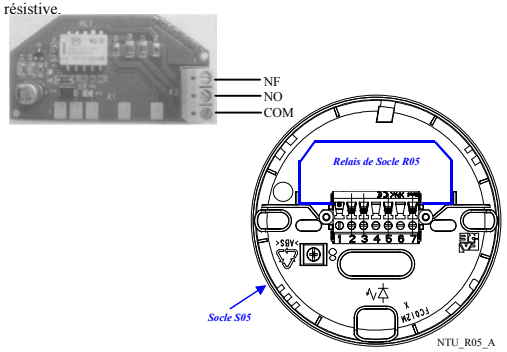

NOTICE TECHNIQUE UTILISATEUR

MODULE DE CONTRE-SOCLE
R05

Le relais de socle R05 est un circuit imprimé qui se place en fond de socle S05 sous le connecteur comme indiqué ci-dessous.
R05 gère un relais pour la commande d'organes externes. Il met à disposition une sortie Normalement Ouverte (ci-dessous indiquée NO) et une sortie Normalement Fermée (ci-contre indiquée NF). Ces contacts sont libres de potentiel.
R05 est piloté par la sortie Indicateur d'Action de la tête de détection.
R05 n'empêche pas l'utilisation de l'indicateur d'action déporté IND05.

Caractéristique électriques :

- Tension d'Alimentation : 10Vdc à 28Vdc ;
- Consommation en veille < 100µA
- Consommation Relais au travail :
  - Indicateur externe non raccordé : <12mA @24Vdc
  - Indicateur externe raccordé : <8mA @24Vdc
- Courant admissible dans les contacts :2A@30Vdc sur charge résistive.

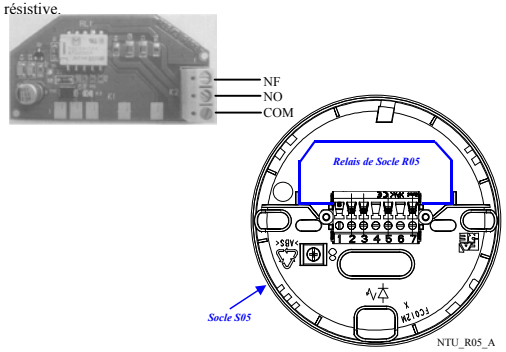

TECHNICAL USER MANUAL

BASE RELAYS MODULE
R05

Base relays R05 is a printed board mounted in S05 base under the connector as shown below.
R05 operates a relays to monitor external modules. It provides one Normally Open output (indicated NO below) and Normally Closed output (indicated NC below). These contacts are free of potential.
R05 is driven by the Indicator output of the detector.
The use of an additional IND05 remote indictor is possible.

Electrical characteristics :

- Power supply : 10Vdc to 28Vdc ;
- Standby current consumption : <100µA
- Working consumption :
  - Without remote indicator : <12mA @24Vdc
  - With remote indicator : <8mA @24Vdc
- Contacts ratings : 2A@30Vdc on resistive load.

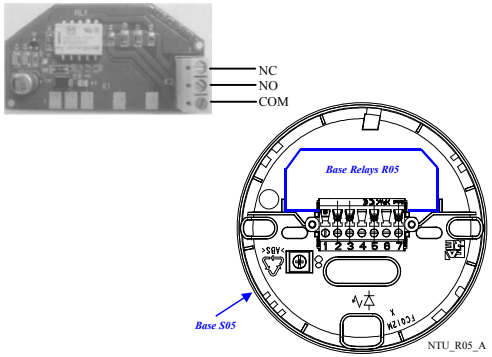

TECHNICAL USER MANUAL

BASE RELAYS MODULE
R05

Base relays R05 is a printed board mounted in S05 base under the connector as shown below.
R05 operates a relays to monitor external modules. It provides one Normally Open output (indicated NO below) and Normally Closed output (indicated NC below). These contacts are free of potential.
R05 is driven by the Indicator output of the detector.
The use of an additional IND05 remote indictor is possible.

Electrical characteristics :

- Power supply : 10Vdc to 28Vdc ;
- Standby current consumption : <100µA
- Working consumption :
  - Without remote indicator : <12mA @24Vdc
  - With remote indicator : <8mA @24Vdc
- Contacts ratings : 2A@30Vdc on resistive load.

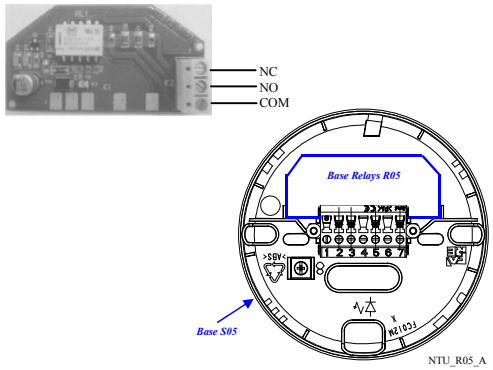

TECHNICAL USER MANUAL

BASE RELAYS MODULE
R05

Base relays R05 is a printed board mounted in S05 base under the connector as shown below.
R05 operates a relays to monitor external modules. It provides one Normally Open output (indicated NO below) and Normally Closed output (indicated NC below). These contacts are free of potential.
R05 is driven by the Indicator output of the detector.
The use of an additional IND05 remote indictor is possible.

Electrical characteristics :

- Power supply : 10Vdc to 28Vdc ;
- Standby current consumption : <100µA
- Working consumption :
  - Without remote indicator : <12mA @24Vdc
  - With remote indicator : <8mA @24Vdc
- Contacts ratings : 2A@30Vdc on resistive load.

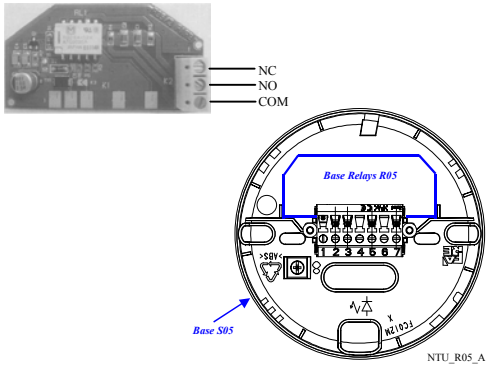

TECHNICAL USER MANUAL

BASE RELAYS MODULE
R05

Base relays R05 is a printed board mounted in S05 base under the connector as shown below.
R05 operates a relays to monitor external modules. It provides one Normally Open output (indicated NO below) and Normally Closed output (indicated NC below). These contacts are free of potential.
R05 is driven by the Indicator output of the detector.
The use of an additional IND05 remote indictor is possible.

Electrical characteristics :

- Power supply : 10Vdc to 28Vdc ;
- Standby current consumption : <100µA
- Working consumption :
  - Without remote indicator : <12mA @24Vdc
  - With remote indicator : <8mA @24Vdc
- Contacts ratings : 2A@30Vdc on resistive load.

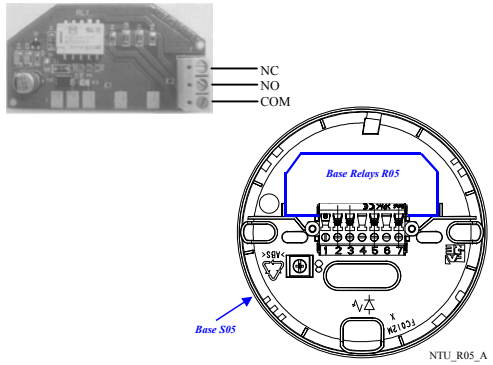

TECHNICAL USER MANUAL

BASE RELAYS MODULE
R05

Base relays R05 is a printed board mounted in S05 base under the connector as shown below.
R05 operates a relays to monitor external modules. It provides one Normally Open output (indicated NO below) and Normally Closed output (indicated NC below). These contacts are free of potential.
R05 is driven by the Indicator output of the detector.
The use of an additional IND05 remote indictor is possible.

Electrical characteristics :

- Power supply : 10Vdc to 28Vdc ;
- Standby current consumption : <100µA
- Working consumption :
  - Without remote indicator : <12mA @24Vdc
  - With remote indicator : <8mA @24Vdc
- Contacts ratings : 2A@30Vdc on resistive load.

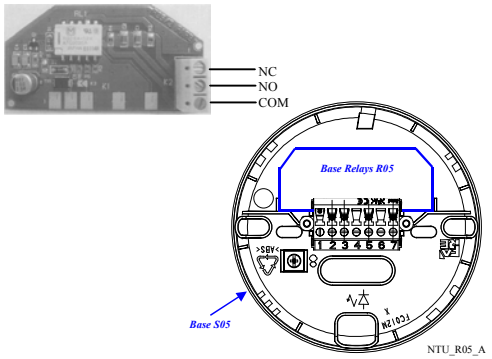

TECHNICAL USER MANUAL

BASE RELAYS MODULE
R05

Base relays R05 is a printed board mounted in S05 base under the connector as shown below.
R05 operates a relays to monitor external modules. It provides one Normally Open output (indicated NO below) and Normally Closed output (indicated NC below). These contacts are free of potential.
R05 is driven by the Indicator output of the detector.
The use of an additional IND05 remote indictor is possible.

Electrical characteristics :

- Power supply : 10Vdc to 28Vdc ;
- Standby current consumption : <100µA
- Working consumption :
  - Without remote indicator : <12mA @24Vdc
  - With remote indicator : <8mA @24Vdc
- Contacts ratings : 2A@30Vdc on resistive load.

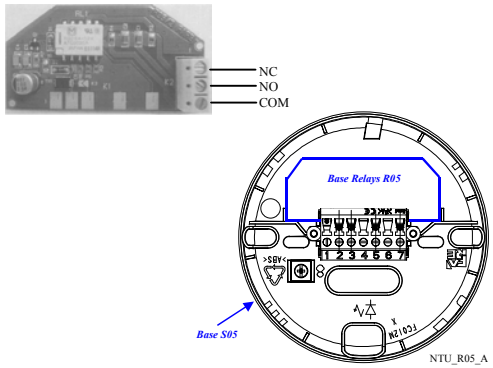

TECHNICAL USER MANUAL

BASE RELAYS MODULE
R05

Base relays R05 is a printed board mounted in S05 base under the connector as shown below.
R05 operates a relays to monitor external modules. It provides one Normally Open output (indicated NO below) and Normally Closed output (indicated NC below). These contacts are free of potential.
R05 is driven by the Indicator output of the detector.
The use of an additional IND05 remote indictor is possible.

Electrical characteristics :

- Power supply : 10Vdc to 28Vdc ;
- Standby current consumption : <100µA
- Working consumption :
  - Without remote indicator : <12mA @24Vdc
  - With remote indicator : <8mA @24Vdc
- Contacts ratings : 2A@30Vdc on resistive load.

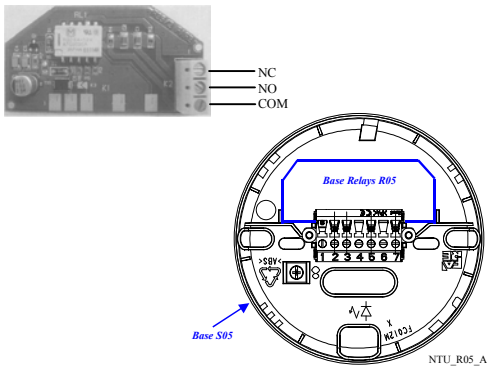

TECHNICAL USER MANUAL

BASE RELAYS MODULE
R05

Base relays R05 is a printed board mounted in S05 base under the connector as shown below.
R05 operates a relays to monitor external modules. It provides one Normally Open output (indicated NO below) and Normally Closed output (indicated NC below). These contacts are free of potential.
R05 is driven by the Indicator output of the detector.
The use of an additional IND05 remote indictor is possible.

Electrical characteristics :
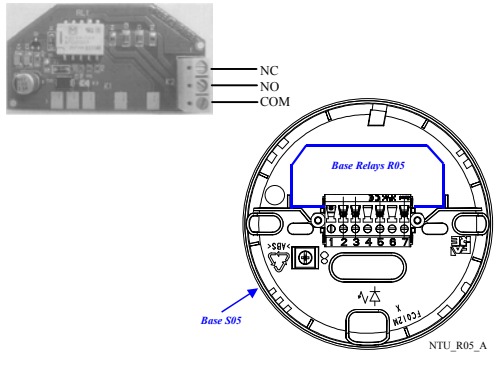
- Power supply : 10Vdc to 28Vdc ;
- Standby current consumption : <100µA
- Working consumption :
  - Without remote indicator : <12mA @24Vdc
  - With remote indicator : <8mA @24Vdc
- Contacts ratings : 2A@30Vdc on resistive load.